


04

FIXAÇÃO

Certifique-se de que o produto está perfeitamente alinhado e encaixe a moldura frontal.

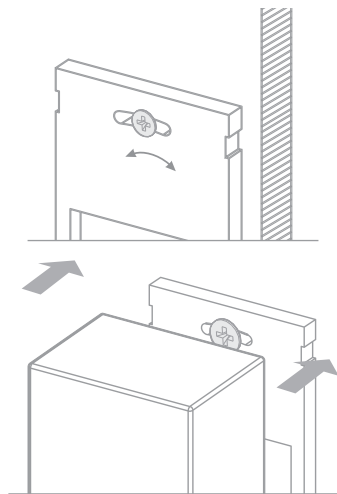

Em ambientes externos, não utilizar o Risk com o fecho de luz virado para cima.

Este produto deve ser instalado exclusivamente em superfícies verticais, como paredes, muros e pilares, e na posição indicada na ilustração. A instalação em solo não é permitida.

05

CUIDADOS



Este produto possui Grau de Proteção IP65, suportando jatos de água a uma pressão máxima de 30kPa durante, no máximo, 3 minutos.



Para limpeza interrompa o fornecimento de energia elétrica. Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Use apenas um pano úmido.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.




Não recomendado manter ligado durante o dia (sob ação dos raios solares), devido ao elevado aquecimento sobre o produto.

06

PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como: piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e emendas.

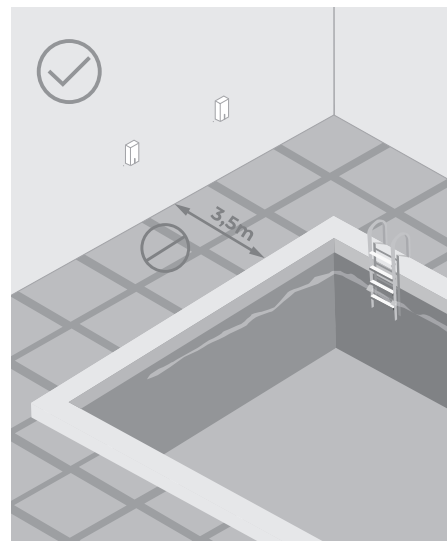

07

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

Risk
Balizador de Efeito

STH8740 | STH8741

01


ATENÇÃO



A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.




Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.


02

INSTALAÇÃO

PASSO 1. Remova a capa frontal do balizador pelos orifícios indicados, utilizando uma chave de fenda, conforme ilustração.

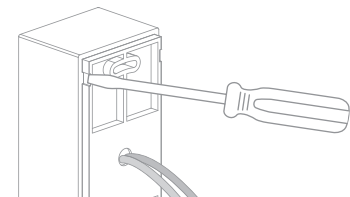

PASSO 2. Para um acabamento perfeito em alvenaria, utilize a Mini Caixa de Instalação (STH7799), que pode ser adquirida separadamente. Para instalar diretamente na parede, fixe o balizador na superfície desejada, utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto.

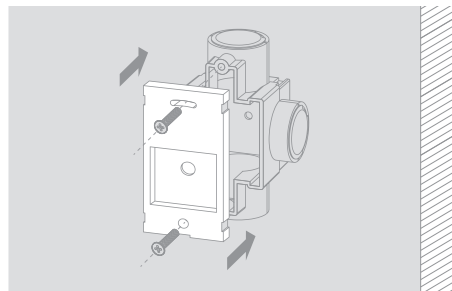


03

EMENDAS

PASSO 1. Desencape os condutores.



PASSO 2. Faça a ligação do produto à rede elétrica.

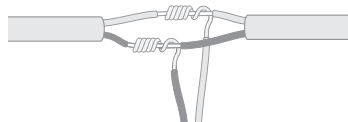


PASSO 3. Aplique a fita isolante em cada emenda separadamente e, em seguida, aplique a fita de autofusão separadamente também.



PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.



PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.

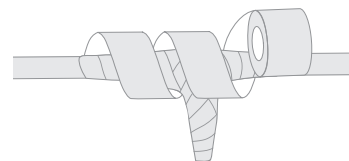

ATENÇÃO: utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410.

Siga os passos anteriores para emendas simples ou de derivação.

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP67.

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88377-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88377-100

Versão 6.0